

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307651574

发证日期: 2022年03月07日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
H8M-100S,H8M-100H,H8M-100U;详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307651574

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

H8M-100S、H8M-100H、H8M-100U;

Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V;

In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

400V:

S 型: Ics: 55kA、Icu: 55kA,

H 型: Ics: 85kA、Icu: 85kA,

U 型: Ics: 125kA、Icu: 125kA,

690V:

S 型: Ics: 3kA、Icu: 5kA,

H 型: Ics: 5kA、Icu: 10kA,

U 型: Ics: 5kA、Icu: 10kA;

选择性类别: A;

3P(H8M-100S, H8M-100H, H8M-100U, 适用于隔离用), 3P+N(3 个保护极, N 极常通, H8M-100S, 不适用于隔离用), 4P(3 保护极, N 极可开闭, H8M-100S, 适用于隔离用)

配用的辅助触头 F2:

Ith: 6A, AC-15: 400V/0.47A, DC-13: 220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

欠电压脱扣器 QY2: Us: AC230V, Us: AC400V;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 MDX1: Us: AC230V;

预付费电表专用脱扣器: Us: AC230V



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307651574

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

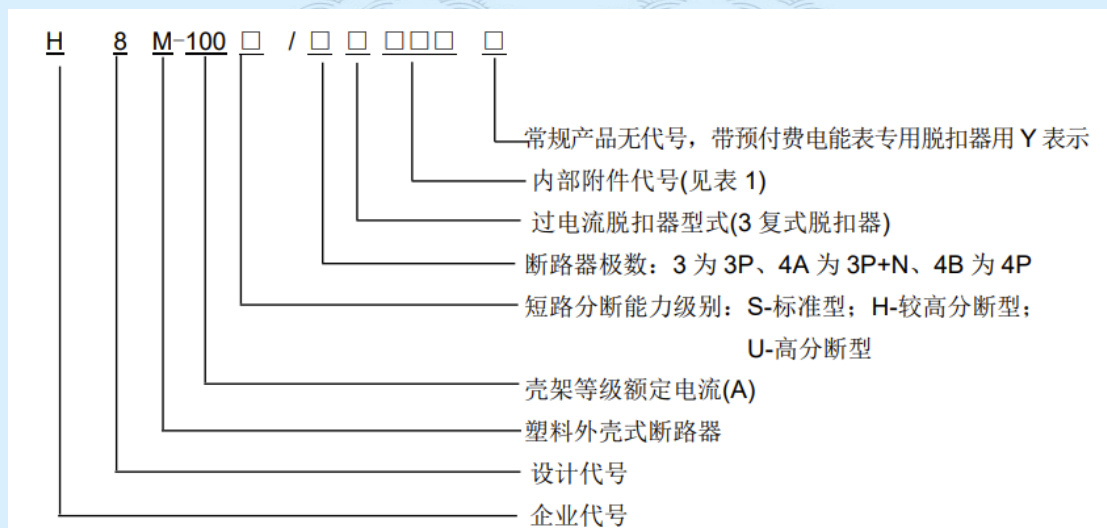


表 1 内部附件代号

I		II		III	
代号	说 明	代号	说 明	代号	说 明
0	无	0~2	辅助触头组数	0~2	报警触头组数
1	分励脱扣器	0~1		0~1	
2	欠电压脱扣器	0~1		0~1	



中国质量认证中心