

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307651573

发证日期：2022年04月19日

有效期至：2031年11月29日

委托人名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
H8M-630S, H8M-630H, H8M-630U, HUM9-630S, HUM9-630H, HUM9-630R; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307651573

第1页 共2页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

H8M-630S, H8M-630H, H8M-630U, HUM9-630S, HUM9-630H, HUM9-630R;  
Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;  
In:400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式;  
400V: S型: Ics:75kA、Icu:75kA, H型: Ics:100kA、Icu:100kA, U/R型: Ics:125kA、  
Icu:125kA;  
690V: S型: Ics:15kA、Icu:15kA, H型: Ics:15kA、Icu:20kA, U/R型: Ics:35kA、  
Icu:35kA;  
选择性类别:A; 3P、3P+N(3个保护极, N极常通, 仅 H8M-630S、HUM9-630S)、  
4P(3个保护极, N极可开闭, 仅 H8M-630S、HUM9-630S); 3P,4P 适用于隔  
离用, 3P+N 不适用于隔离用;

配用的辅助触头 F4: Ith:6A, AC-15:400V/0.47A, DC-13:220V/0.15A  
符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 QY4: Us:AC230V, Us: AC400V  
符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 MDX4: Us:AC230V  
预付费电表专用脱扣器: Us:AC230V

型号解释:

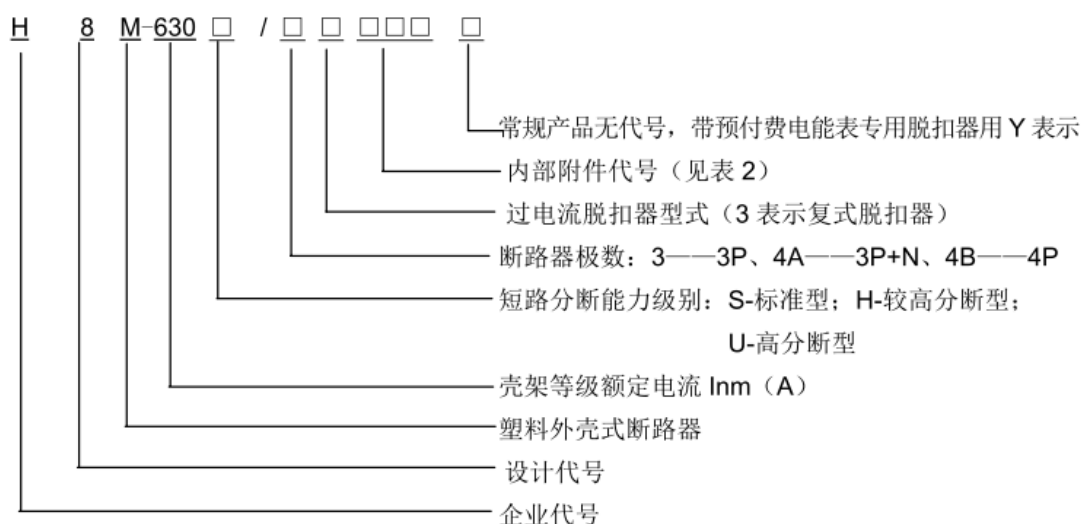

中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307651573

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

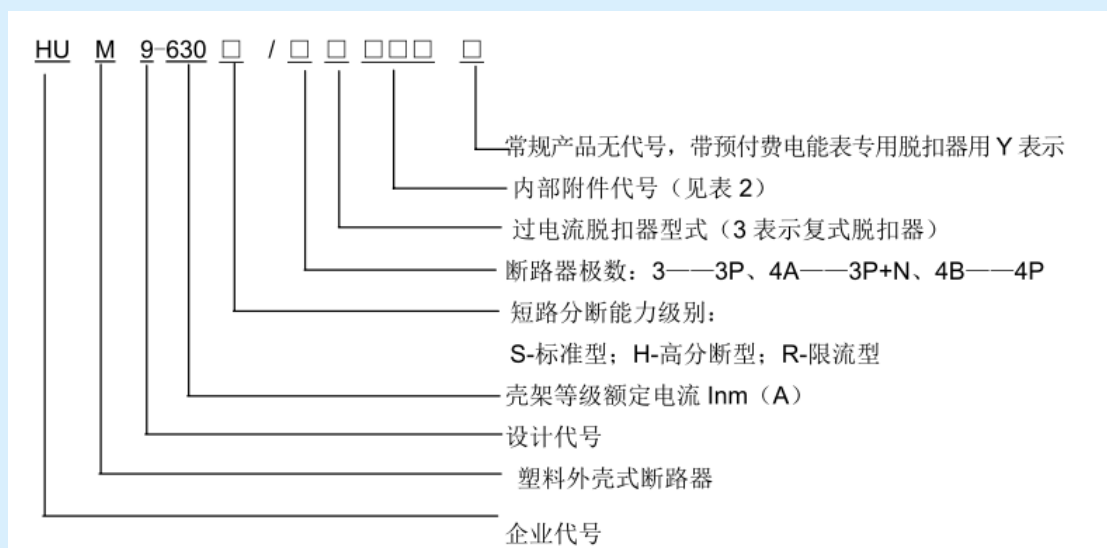


表 2 内部附件代号

| $I_{nm}$<br>(A) | I  |           | II  |        | III |        | 备注               |
|-----------------|----|-----------|-----|--------|-----|--------|------------------|
|                 | 代号 | 说明        | 代号  | 说明     | 代号  | 说明     |                  |
| 630             | 0  | 无         | 0~8 | 辅助触头组数 | 0~3 | 报警触头组数 | $II+III \leq 11$ |
|                 | 1  | 分励脱扣器     | 0~6 |        | 0~3 |        | $II+III \leq 8$  |
|                 | 2  | 欠电压脱扣器    | 0~6 |        | 0~3 |        | $II+III \leq 8$  |
|                 | 3  | 分励、欠电压脱扣器 | 0~3 |        | 0~2 |        | $II+III \leq 5$  |



中国质量认证中心