

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010311275626

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 双电源自动切换装置
JYSD1-250; Ui: 800V(主),400V(控);Ue:AC400V;
Uimp:8kV(主),4kV(控);Ie:100A,125A,150A,160A,175A,200A,225A,250A;使用类别:
AC-33iB;Icm(峰值): 105kA;Icn:50kA;电器级别: CB级; 转换方式: ATSE;极数:3P, 4P ;型号解释
见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚 陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2008010311275626

纸 号：

型号的解释：

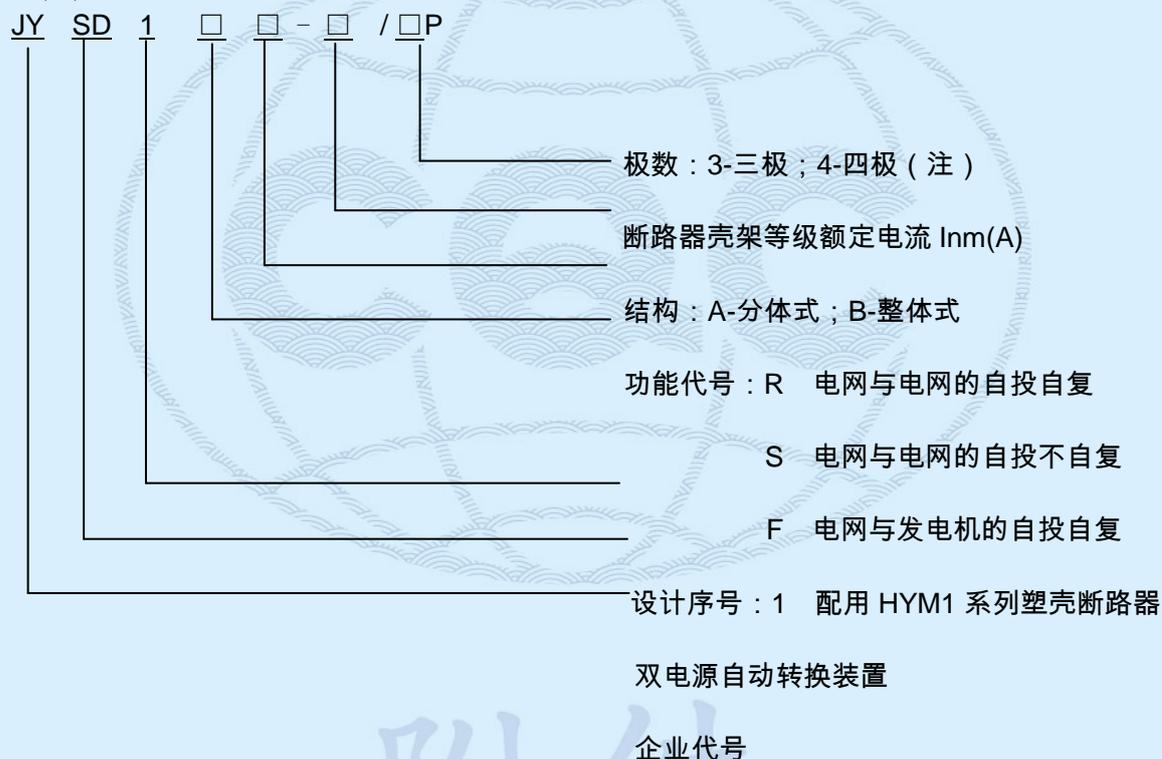

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2008010311275626

第 2 页 共 2 页

纸 号：

注：四极断路器的 N 极与其它三极一起合分。



注：此附录与证书同时使用时有效。

附件



中国质量认证中心