

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007725



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007725

产品系列、型号、规格:

DZ47-125、DZ47N-125、DZ47e-125、DZ47K-125、DZ47-125H、DZ47N-125H、DZ47e-125H、DZ47K-125H、DZ47NMA-125、DZ47NMA-125H、DZ47KMA-125、DZ47KMA-125H、HYB5-125、HYB5-125H、HYB5MA-125、HYB5MA-125H、HUB9i-125、HUB9i-125H、HUB9iMA-125、HUB9iMA-125H; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:



自我声明时间: 2022-05-25

自我声明地点: 浙江乐清


生产者签章:

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007725

产品系列、型号、规格(附件):

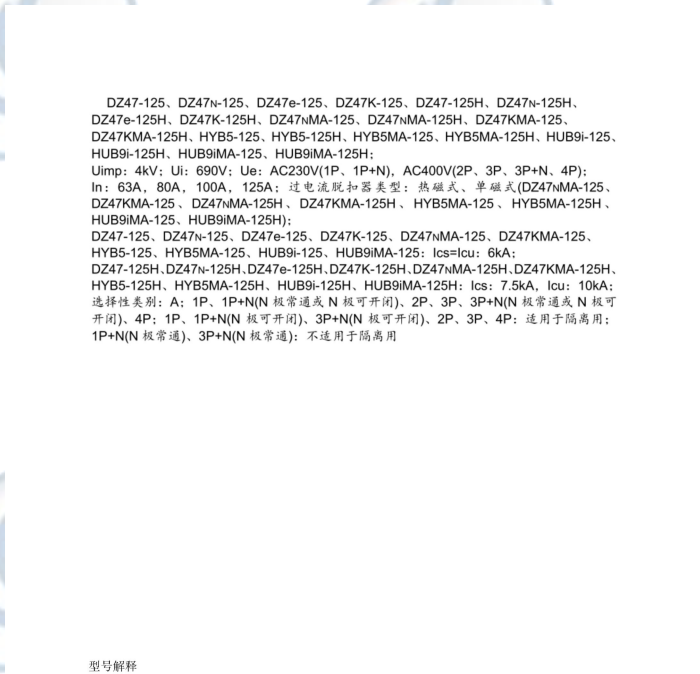

DZ47-125, DZ47N-125, DZ47e-125, DZ47K-125, DZ47-125H, DZ47N-125H,  
DZ47e-125H, DZ47K-125H, DZ47NMA-125, DZ47NMA-125H, DZ47KMA-125,  
DZ47KMA-125H, HYB5-125, HYB5-125H, HYB5MA-125, HYB5MA-125H, HUB9I-125,  
HUB9I-125H, HUB9IMA-125, HUB9IMA-125H;  
Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P、1P+N), AC400V(2P、3P、3P+N、4P);  
In: 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式(DZ47NMA-125、  
DZ47KMA-125、DZ47NMA-125H、DZ47KMA-125H、HYB5MA-125、HYB5MA-125H、  
HUB9IMA-125、HUB9IMA-125H);  
DZ47-125, DZ47N-125, DZ47e-125, DZ47K-125, DZ47NMA-125, DZ47KMA-125,  
HYB5-125, HYB5MA-125, HUB9I-125, HUB9IMA-125; Ics=Icu: 6kA;  
DZ47-125H, DZ47N-125H, DZ47e-125H, DZ47K-125H, DZ47NMA-125H, DZ47KMA-125H,  
HYB5-125H, HYB5MA-125H, HUB9I-125H, HUB9IMA-125H; Ics: 7.5kA, Icu: 10kA;  
选择性类别: A: 1P、1P+N(N 极常通或 N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极常通或 N 极可  
开闭)、4P: 1P、1P+N(N 极可开闭)、3P+N(N 极可开闭)、2P、3P、4P: 适用于隔离用;  
1P+N(N 极常通)、3P+N(N 极常通): 不适用于隔离用

型号解释

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-25  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007725

产品系列、型号、规格(附件):

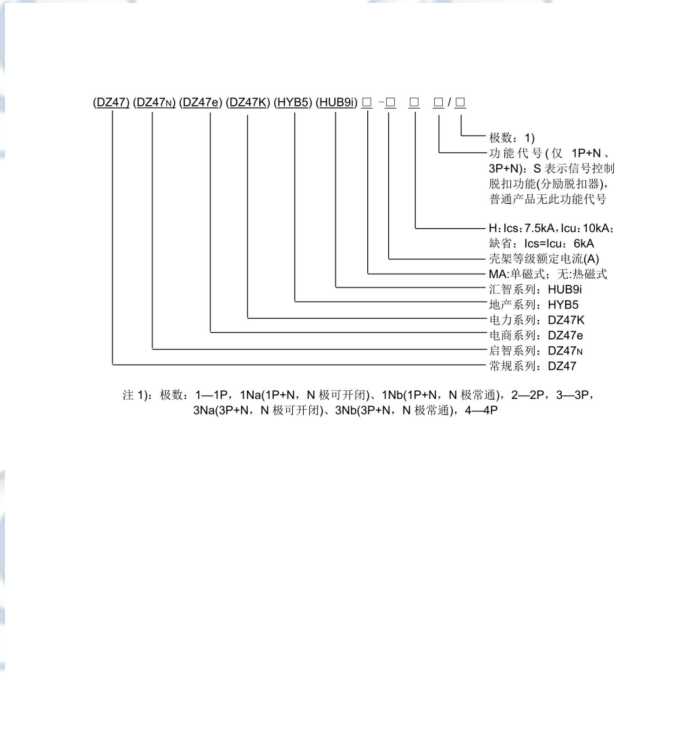

注 1): 极数: 1—1P, 1Na(1P+N, N 极可开闭)、1Nb(1P+N, N 极常通), 2—2P, 3—3P, 3Na(3P+N, N 极可开闭)、3Nb(3P+N, N 极常通), 4—4P

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-25  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007725

产品系列、型号、规格(附件):

DZ47-125, DZ47n-125, DZ47e-125, DZ47K-125, DZ47-125H, DZ47n-125H, DZ47e-125H, DZ47K-125H, DZ47nMA-125, DZ47nMA-125H, DZ47KMA-125, DZ47KMA-125H, HYB5-125, HYB5-125H, HYB5MA-125, HYB5MA-125H, HUB9i-125, HUB9i-125H, HUB9iMA-125, HUB9iMA-125H;

Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P, 1P+N), AC400V(2P, 3P, 3P+N, 4P);  
In: 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式(DZ47nMA-125, DZ47KMA-125, DZ47nMA-125H, DZ47KMA-125H, HYB5MA-125, HYB5MA-125H, HUB9iMA-125, HUB9iMA-125H);

DZ47-125, DZ47n-125, DZ47e-125, DZ47K-125, DZ47nMA-125, DZ47KMA-125, HYB5-125, HYB5MA-125, HUB9i-125, HUB9iMA-125; Ics=Icu: 6kA;  
DZ47-125H, DZ47n-125H, DZ47e-125H, DZ47K-125H, DZ47nMA-125H, DZ47KMA-125H, HYB5-125H, HYB5MA-125H, HUB9i-125H, HUB9iMA-125H; Ics: 7.5kA, Icu: 10kA;

选择性类别: A: 1P, 1P+N(N极常通或N极可开闭), 2P, 3P, 3P+N(N极常通或N极可开闭), 4P; 1P, 1P+N(N极可开闭), 3P+N(N极可开闭), 2P, 3P, 4P; 适用于隔离用; 1P+N(N极常通), 3P+N(N极常通); 不适用于隔离用

型号解释

(DZ47) (DZ47n) (DZ47e) (DZ47K) (HYB5) (HUB9i) □ □ □ □ / □

- 极数: 1)
- 功能代号(仅 1P+N, 3P+N); S 表示信号控制脱扣功能(分励脱扣器), 普通产品无此功能代号
- H: Ics: 7.5kA, Icu: 10kA; 缺省: Ics=Icu: 6kA
- 光架等级额定电流(A)
- MA: 单磁式; 无热磁式
- 汇智系列: HUB9i
- 地产系列: HYB5
- 电力系列: DZ47K
- 电商系列: DZ47e
- 启智系列: DZ47n
- 常规系列: DZ47

注 1): 极数: 1—1P, 1Na(1P+N, N极可开闭), 1Nb(1P+N, N极常通), 2—2P, 3—3P, 3Na(3P+N, N极可开闭), 3Nb(3P+N, N极常通), 4—4P

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-25  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。