



产品认证证书

证书编号: CQC15123136291

发证日期: 2022年08月15日

有效期至: 2032年08月14日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 低压配电系统的电涌保护器 HUDY1-B, HLS1-B;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 18802.11-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年11月30日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC15123136291

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

II 类试验 (T2):

型号	保护模式	I_{max} (kA)	I_n (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合方式
HUDY1-B/80kA/385V/260V/3P+N	L-N	80	40	385	2.1	3P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HLS1-B/80kA/385V/260V/3P+N	L-N	80	40	385	2.1	3P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HUDY1-B/80kA/385V/4P	L/N-PE	80	40	385	2.1	4P
HLS1-B/80kA/385V/4P	L/N-PE	80	40	385	2.1	4P
HUDY1-B/150kA/385V/260V/3P+N	L-N	150	80	385	3.0	3P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HLS1-B/150kA/385V/260V/3P+N	L-N	150	80	385	3.0	3P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HUDY1-B/150kA/385V/4P	L/N-PE	150	80	385	3.0	4P
HLS1-B/150kA/385V/4P	L/N-PE	150	80	385	3.0	4P
HUDY1-B/80kA/385V/1P	L/N-PE	80	40	385	2.1	1P
HUDY1-B/80kA/385V/260V/1P+N	L-N	80	40	385	2.1	1P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HUDY1-B/80kA/385V/2P	L/N-PE	80	40	385	2.1	2P
HUDY1-B/80kA/385V/3P	L/N-PE	80	40	385	2.1	3P
HLS1-B/80kA/385V/1P	L/N-PE	80	40	385	2.1	1P
HLS1-B/80kA/385V/260V/1P+N	L-N	80	40	385	2.1	1P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HLS1-B/80kA/385V/2P	L/N-PE	80	40	385	2.1	2P
HLS1-B/80kA/385V/3P	L/N-PE	80	40	385	2.1	3P
HUDY1-B/150kA/385V/1P	L/N-PE	150	80	385	3.0	1P
HUDY1-B/150kA/385V/260V/1P+N	L-N	150	80	385	3.0	1P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HUDY1-B/150kA/385V/2P	L/N-PE	150	80	385	3.0	2P
HUDY1-B/150kA/385V/3P	L/N-PE	150	80	385	3.0	3P
HLS1-B/150kA/385V/1P	L/N-PE	150	80	385	3.0	1P
HLS1-B/150kA/385V/260V/1P+N	L-N	150	80	385	3.0	1P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HLS1-B/150kA/385V/2P	L/N-PE	150	80	385	3.0	2P
HLS1-B/150kA/385V/3P	L/N-PE	150	80	385	3.0	3P
HUDY1-B/80kA/440V/260V/3P+N	L-N	80	40	440	2.2	3P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HLS1-B/80kA/440V/260V/3P+N	L-N	80	40	440	2.2	3P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HUDY1-B/80kA/440V/4P	L/N-PE	80	40	440	2.2	4P
HLS1-B/80kA/440V/4P	L/N-PE	80	40	440	2.2	4P
HUDY1-B/150kA/440V/260V/3P+N	L-N	150	80	440	3.4	3P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HLS1-B/150kA/440V/260V/3P+N	L-N	150	80	440	3.4	3P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HUDY1-B/150kA/440V/4P	L/N-PE	150	80	440	3.4	4P
HLS1-B/150kA/440V/4P	L/N-PE	150	80	440	3.4	4P



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC15123136291


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号	保护模式	I_{max} (kA)	I_n (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合方式
HUDY1-B/80kA/440V/1P	L/N-PE	80	40	440	2.2	1P
HUDY1-B/80kA/440V/260V/ 1P+N	L-N	80	40	440	2.2	1P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HUDY1-B/80kA/440V/2P	L/N-PE	80	40	440	2.2	2P
HUDY1-B/80kA/440V/3P	L/N-PE	80	40	440	2.2	3P
HLS1-B/80kA/440V/1P	L/N-PE	80	40	440	2.2	1P
HLS1-B/80kA/440V/260V/1P +N	L-N	80	40	440	2.2	1P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HLS1-B/80kA/440V/2P	L/N-PE	80	40	440	2.2	2P
HLS1-B/80kA/440V/3P	L/N-PE	80	40	440	2.2	3P
HUDY1-B/150kA/440V/1P	L/N-PE	150	80	440	3.4	1P
HUDY1-B/150kA/440V/260V/ /1P+N	L-N	150	80	440	3.4	1P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HUDY1-B/150kA/440V/2P	L/N-PE	150	80	440	3.4	2P
HUDY1-B/150kA/440V/3P	L/N-PE	150	80	440	3.4	3P
HLS1-B/150kA/440V/1P	L/N-PE	150	80	440	3.4	1P
HLS1-B/150kA/440V/260V/1 P+N	L-N	150	80	440	3.4	1P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HLS1-B/150kA/440V/2P	L/N-PE	150	80	440	3.4	2P
HLS1-B/150kA/440V/3P	L/N-PE	150	80	440	3.4	3P

型号解释:

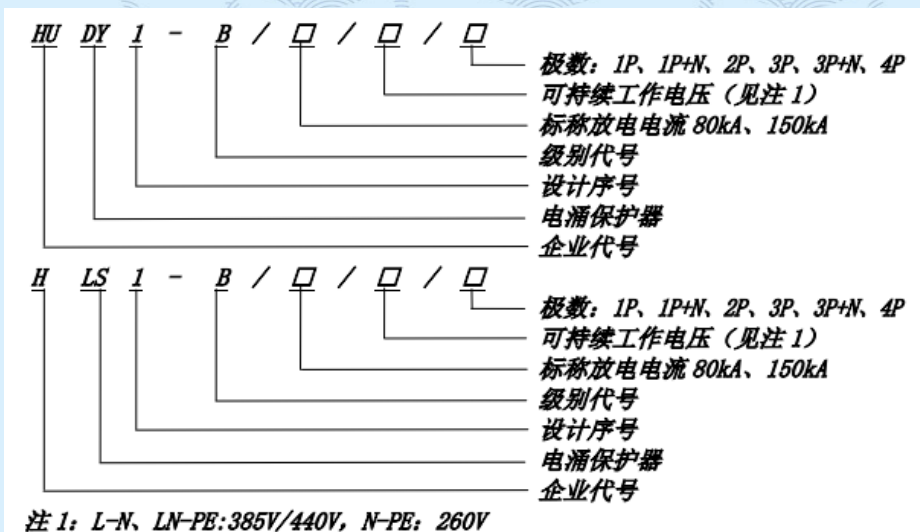

中国质量认证中心