



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645755

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HUM8L-400S/33000, HUM8L-400S/4A3000, HUM8L-400S/4B3000, HUM8LY-400S/33000,

HUM8LY-400S/4A3000, HUM8LY-400S/4B3000Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V;

In:250A, 300A, 315A, 350A, 400A;过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A类;Ics=Icu:70kA;
I Δ m:17.5kA;I Δ n:100/300/500mA 可调;额定剩余动作类型:AC型,A型;漏电脱扣器的类型:电
子式;极数:3P,3P+N(带三个保护极,N极不可开闭),4P(带三个保护极,N极可开闭);适用于隔离
(3P+N除外);型号的解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月20日 有效期至:2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645755

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解釋：

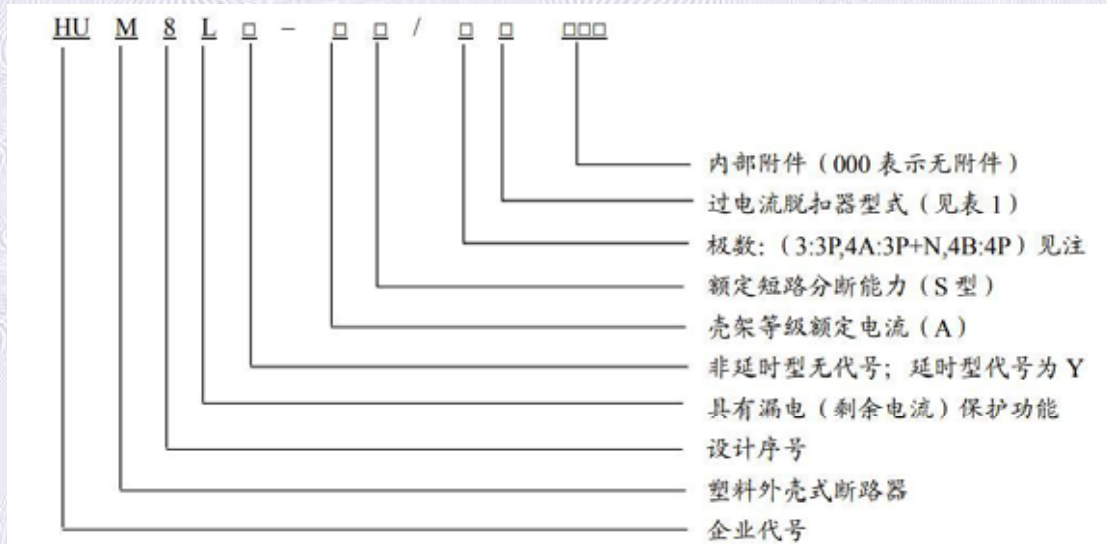

注：四极产品中，中性极 (N 极) 的型式有二种：

A 型：N 极始终接通，不与其他三极一起合分；B 型：N 极与其他三极一起合分。

表 1

代号	型 式	说 明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司