



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645669

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

DZ47NLE-63, DZ47NLG-63, DZ47NLE-63Y, DZ47NLE-63H, DZ47NLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63, HUB9iLG-63, HUB9iLE-63Y, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月20日 有效期至: 2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645669

证书附页：第 1 页 共 2 页

DZ47_NLE-63, DZ47_NLG-63, DZ47_NLE-63Y, DZ47_NLE-63H, DZ47_NLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63, HUB9iLG-63, HUB9iLE-63Y, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY;

Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC220V, 230V, 240V(1P+N、2P)、AC380V, 400V, 415V(3P、3P+N、4P);

适用频率: 50Hz;

I_{Δm}=630A;

I_n:

6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A (一般型),

25A、32A、40A、50A、63A (S型);

瞬时脱扣类型:

DZ47_NLE-63, DZ47_NLE-63Y, DZ47_NLE-63H, DZ47_NLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63, HUB9iLE-63Y, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY: B、C、D型,

DZ47NLG-63, DZ47eLG-63, DZ47LGK-63, HYB5LG-63, HUB9iLG-63: C型;

I_{Δn}=30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/A型、AC型(一般型),

I_{Δn}=50mA/AC型(S型);

电子式:

DZ47_NLE-63, DZ47_NLG-63, DZ47_NLE-63Y, DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63Y, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HUB9iLE-63, HUB9iLG-63, HUB9iLE-63Y: I_{cs}=I_{cn}=6000A;

DZ47_NLE-63H, DZ47NLE-63HY, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY:

I_{cs}=7500A, I_{cn}=10000A;

极数:

DZ47_NLE-63, DZ47_NLE-63Y, DZ47_NLE-63H, DZ47_NLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63,

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010307645669

证书附页：第 2 页 共 2 页

HUB9iLE-63Y, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY: 1P+N (带一个保护极, N 常通, 不具备隔离功能)、2P (带两个保护极、具有隔离功能)、3P (带三个保护极、具有隔离功能)、3P+N (带三个保护极, N 常通, 不具备隔离功能)、4P (带四个保护极、具有隔离功能);

DZ47nLG-63, DZ47eLG-63, DZ47LGK-63, HYB5LG-63, HUB9iLG-63: 1P+N (带一个保护极, N 常通, 不具备隔离功能)、2P (带两个保护极、具有隔离功能);

型号解释:

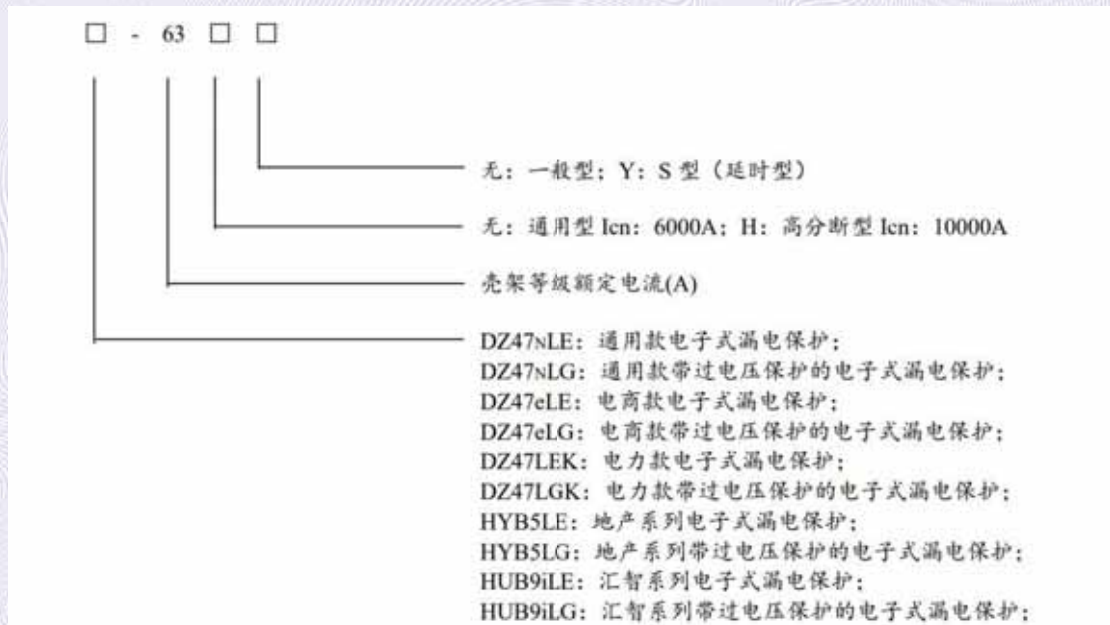

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司