



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632899

认证委托人名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
HUM8-250； 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632899

证书附页：第 1 页 共 2 页

HUM8-250

Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue:AC400V/690V;

In:100A,125A,150A,160A,175A,200A,225A,250A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics:S 型(3P,3P+N,4P):35kA/3kA;H 型(3P,3P+N,4P):65kA/5kA;U 型(3P):125kA/5kA;

Icu:S 型 (3P,3P+N,4P):50kA/5kA;H 型 (3P,3P+N,4P):85kA/10kA;U 型 (3P):125kA/10kA;

选择性类别:A 类;

极数:3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭),4P(3 个保护极,N 极可开闭);

适用于隔离用(除 3P+N 外);

配用的辅助触头(2NO2NC):

Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:6A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.47A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

型号的解释:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632899

证书附页：第 2 页 共 2 页

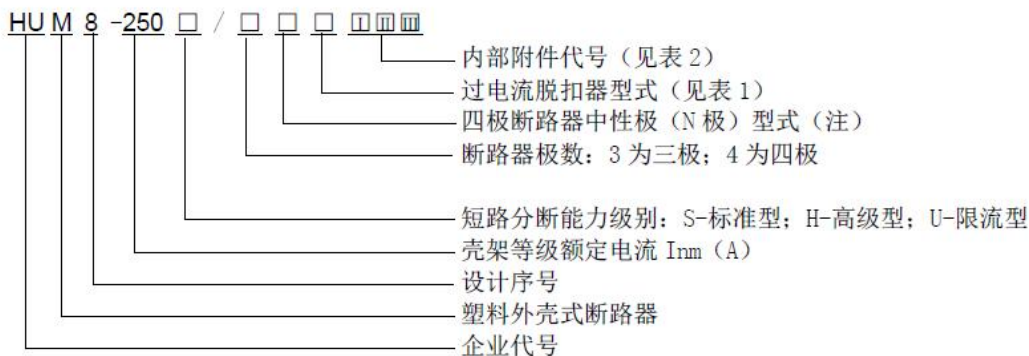

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：  
 A 型：N 极不装过电流脱扣器，且 N 极始终接通，不与其它三极一起分合；  
 B 型：N 极不装过电流脱扣器，与其它三极一起分合。

表 1 过电流脱扣器型式

序号	名称	说明
3	复式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性

表 2 内部附件代号

$I_{nm}$ (A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
250	0	无	0~2	辅助触头组数	0~2	报警触头组数	
	1	分励脱扣器	0~1		0~1		
	2	欠电压脱扣器	0~1		0~1		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司