



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305674666

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动切换装置
HUSD18-125;

Ui:400V;Ith:125A;Ue:AC230V(2P),AC400V(3P,4P);Uimp:4kV(主),4kV(控);
Ie:63A,80A,100A,125A;使用类别:AC-33iB;Icm(峰值):30kA;Icn:15kA;电器级别:CB
级;转换方式:ATSE;极数:2P,3P,4P;型号详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月12日 有效期至：2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305674666

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

HU SD 18 □ □ - □ / □ P

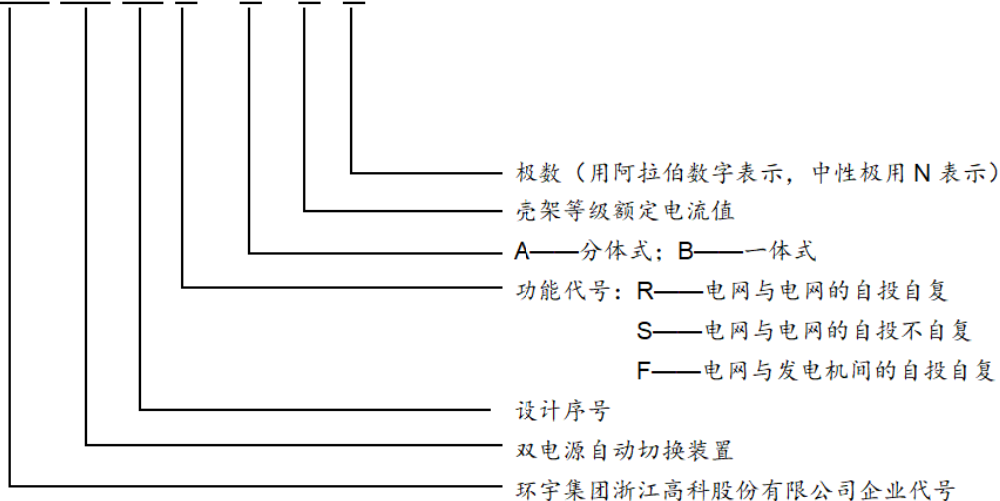

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司